



HS/ZB-1807/QM
隔爆型直流电机

规
格
说
明
书

大连恒昇机械有限公司




防爆产品说明书

1. 产品参数

产品名称	隔爆型直流电机	
防爆标志	Ex d IIC T4 Gb	
产品型号	HS/ZB-1807/TG	
防护等级	IP65	
输出转数	100	
电压 DC	24V	
功率	60W	100W

2. 参考图片

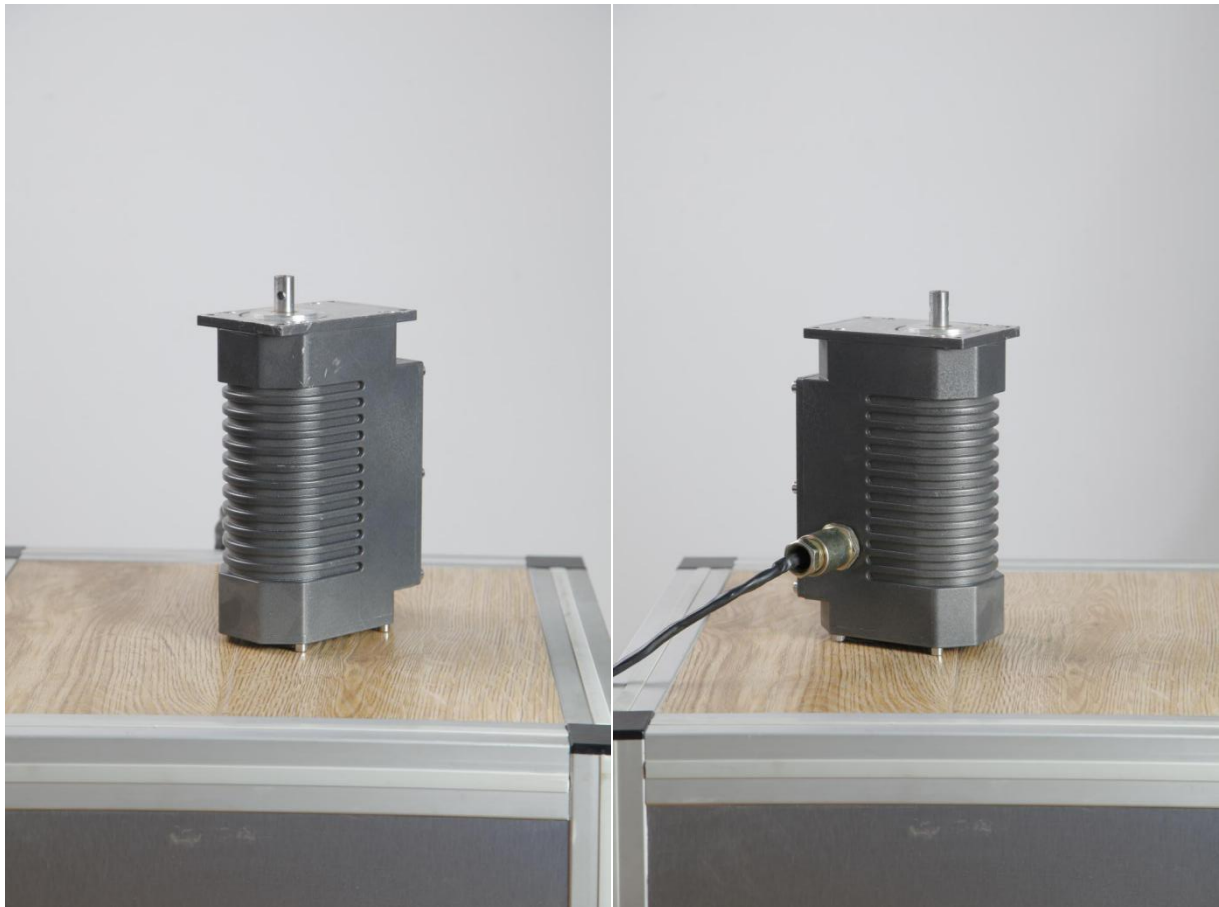



3 防爆认证



国家防爆

防爆合格证

编号: CNEx18.5456

制造单位 大连恒昇机械有限公司
(辽宁省大连市甘井子区营城子镇刘家沟村)

产品名称 隔爆型直流电机

型号规格 HS/ZB-1807/QM 24VDC 60W

防爆标志 Ex d IIC T4 Gb

产品标准 Q/HHS 01-2018

总装图号 HSQM.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记录:
本产品配用电缆引入装置为防爆标志为“Ex d IIC GbEx I D A20 IP68”的防爆电缆填料函,使用时,应按使用说明书要求对防爆电缆填料函进行填料密封。

中心主任  颁发日期 2018年11月04日
本证有效期 2018年11月04日至2023年11月03日

 国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市工业路21号
邮编: 473039
电话: 0377-33385964
传真: 0377-33385175
网址: www.cnex-ex.com

注: 本证书对附件中文件和样品一一对应产品有效, 整机制造过程应严格按图样和合格证要求。 0375 8614 5375 1363 备案网址: www.china-ex.com



南阳防爆电气研究所

-  国家防爆电气产品质量监督检验中心 (COST)
-  IECEx TL 国际实验室
-  美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)
-  国家安全生产甲级检测检验机构
-  中国人民解放军军工产品检验机构
-  船用防爆电气产品检验实验室 (CCS)
-  国家中小型电机节能认证检验实验室
-  机械工业防爆电气产品质量监督检验中心
-  国家地方联合工程实验室

-  全国工业产品生产许可证办公室
-  防爆电气产品生产许可证审查部

-  南阳防爆电气研究所认证中心 (CNEX CB)
-  中国防爆国际认证中心 (IECEX认证、欧盟ATEX认证)
-    CNEX-GLOBAL B.V. (IECEX CB, ATEX NB)

-  全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处
-  IEC TC31技术委员会 中国办公室
-  中国电器工业协会防爆电机分会
-  中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会

爆炸危险场所工程设备管理中心